



Vogelenzangseweg Vogelenzang

15 april 2026

Vogelenzangseweg
2114 BB
Vogelenzang

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
 Vogelenzangseweg  Vogelenzang	3
Samenvatting	3
Ongedaangemaakte overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
1. Eerste hercontrole	5
Algemene opmerkingen	5
RICHTINGAANWIJZER (alleen gebruiken als de MBA nog niet ingeboekt is)	10
Milieubelastende activiteiten (alleen gebruiken als de MBA nog niet ingeboekt is)	10
INHOUDELIJKE REGELS	10
Algemeen - ZZS	10
LMA	10
3.2.1 Stookinstallatie	10
3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen	11
4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks	11
4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen	11
5.4.1 Verduurzaming van het energiegebruik	11
- Energiegebruik	11
10.6 Afgifte afvalstoffen	11
 Vogelenzangseweg  Vogelenzang	12
4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks 18-03-2026	12
Checklistvragen en antwoorden	12
4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks	12
- aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen (4.928)	16
- bodem: bodembeschermende voorziening en lekdetectie (4.930)	16
- bodem: aansluitpunt vulleiding of leegzuigleiding (4.931)	17
- bodem: overvullen voorkomen (4.932)	18
- bodem: leegstromen opslagtank voorkomen (4.933)	18
- water: lozingsroute (4.940)	18
 Vogelenzangseweg  Vogelenzang	19
4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen 18-03-2026	19
Checklistvragen en antwoorden	19
4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen	19
- lucht: emissiegrenswaarde stookinstallatie 500 uur voor totaal stof (4.1301)	20
- lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht (4.1311)	20
- lucht: meetfrequentie niet-continue meting (4.1314)	21
- keuring (4.1326)	22
- lucht en energie: bewaren registratie (4.1330)	25
- overgangsrecht: emissiegrenswaarden stookinstallatie 500 uur voor totaal stof (4.1331)	26
- overgangsrecht: emissiegrenswaarden ketel (4.1332)	27
- overgangsrecht: meetfrequentie niet-continue meting (4.1337)	27

Vogelenzangseweg Vogelenzang

Naam:
Dossiernummer:
checklist status: Completed
Gemaakt door:
behandelaar:
Locatie:
Adres: Vogelenzangseweg
postcode: 2114 BB
plaats: Vogelenzang
Datum checklist: 21 januari 2026

Samenvatting

Vragen: 69
Openstaande overtredingen: 0
Ongedaangemaakte overtredingen: 6
Openstaande taken: 0
Afgehandelde taken: 0
Opmerkingen: 20

Ongedaangemaakte overtredingen

- De afvoer van verbrandingsgassen is niet gekeurd.

VOORSCHRIFT artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving

Geregistreerd op 15 april 2026 08:03 door



- De afstelling van de verbranding is niet gekeurd, de afvoer van verbrandingsgassen is niet gekeurd en de afvoer van verbrandingslucht is niet gekeurd.

VOORSCHRIFT artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving

Geregistreerd op 15 april 2026 08:01 door



- Het systeem voor de toevoer van brandstof is niet gekeurd.

VOORSCHRIFT artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving

Geregistreerd op 15 april 2026 08:02 door



- Een gasgestookte stookinstallatie is niet ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd.

VOORSCHRIFT artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving

Geregistreerd op 15 april 2026 08:02 door



- Het verslag van de keuring, bedoeld in artikel 4.1327, wordt niet ten minste zes jaar bij de stookinstallatie bewaard.

VOORSCHRIFT artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving

Geregistreerd op 15 april 2026 08:03 door



- Er wordt geen bewijs van uitvoering van het onderhoud met daarop de datum van het onderhoud, bedoeld in artikel 4.1328, ten minste zes jaar bij de stookinstallatie bewaard.

VOORSCHRIFT artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving

Geregistreerd op 15 april 2026 08:04 door



Checklistvragen en antwoorden

1. Eerste hercontrole

Wat is de datum van de eerste hercontrole? (Vul de datum in het datumveld in)

ANTWOORD 15 april 2026

Onderteken de checklist.

ANTWOORD Ja

Digitaal ondertekend op 15 april 2026 07:46 door

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het registreren van algemene aandachtspunten en opmerkingen.

ANTWOORD Op deze locatie is alleen opslag van lege emballage, kunstmest en materiaal/materieel. De daadwerkelijke bedrijfvoering het telen van bloembollen vindt plaats in De Zilk.

OPMERKING Opgeslagen staan:
- houten kisten.
- 6600 kg kunstmest PGS 7 groep 1.1. Geen opslageisen
- sproeimaterieel.

Ook is er een bestrijdingmiddelen kast. Niet veel inhoud. Onder de drempelwaarde. erop attent gemaakt dat je oude bestrijdingsmiddelen kunt aanmelden om te laten afvoeren. Ook naar blusmiddelen gekeken. Doen we niet voor Vogelenzang maar toch naar gekeken.

Zie foto's op 23 maart 2026 13:32

DOCUMENTEN



20260323_093330.jpg

op 23 maart 2026 13:30)



20260323_094209.jpg

 op 23 maart 2026 13:30)



20260323_094218.jpg

 op 23 maart 2026 13:30)



20260323_094303.jpg

 op 23 maart 2026 13:30)




20260323_094319.jpg

 op 23 maart 2026 13:31)




20260323_093526.jpg

 op 23 maart 2026 13:32)

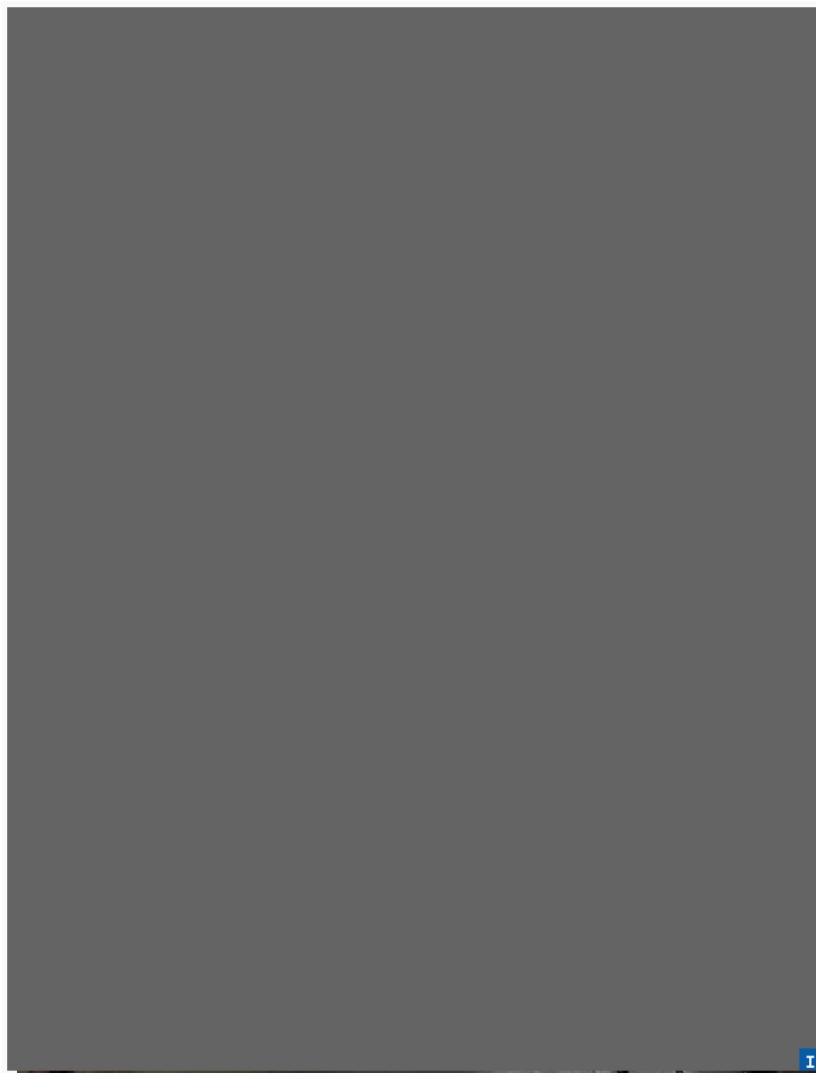

20260323_093545.jpg

 op 23 maart 2026 13:32)



20260323_094147.jpg

op 23 maart 2026 13:32)

► **RICHTINGAANWIJZER (alleen gebruiken als de MBA nog niet ingeboekt is)**

Selecteer de milieubelastende activiteiten

ANTWOORD Niet ingevuld

► **Milieubelastende activiteiten (alleen gebruiken als de MBA nog niet ingeboekt is)**

Zijn de op de locatie aanwezige milieubelastende activiteiten conform de gemelde, vergunde en geregistreerde activiteiten? (Bij nee kan je deze hieronder alsnog toevoegen)

ANTWOORD Niet ingevuld

► **INHOUDELIJKE REGELS**

Inhoudelijke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsplan.

► **Algemeen - ZZS**

Heeft het bedrijf een (mogelijke) emissie van ZZS naar lucht of water?

ANTWOORD Er is geen ZZS aangetroffen

► **LMA**

Wil je de vragen over het LMA beantwoorden?

ANTWOORD Nvt

► **3.2.1 Stookinstallatie**

3.2.1 Stookinstallatie

► **3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen**

DOSSIER

4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen

DOSSIER

5.4.1 Verduurzaming van het energiegebruik - Energiegebruik

ANTWOORD

OPMERKING


Zie join: 177226 [redacted] op 23 maart 2026 13:45

Electriciteitsgebruik van het afgelopen kalenderjaar (in kWh):

ANTWOORD

OPMERKING

Zie Join: 177226

Teruggeleverd:  kWh  op 23 maart 2026 13:47

► 10.6 Afgifte afvalstoffen

ARTIKEL

ANTWOORD

OPMERKING

op 23 maart 2026 13:47

Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?

ARTIKEL

ANTWOORD

Worden de geregistreerde gegevens ten minste vijf jaar bewaard?

ARTIKEL

ANTWOORD

Worden er geen afvalstoffen geïmporteerd of geëxporteerd door het bedrijf?

ANTWOORD

↳ 4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks 18-03-2026

Stof:	gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger
Plaatsing en aansluiting tank:	Opslagtank en leidingen volledig bovengronds
Type tank:	Staal dubbelwandig met lekdetectiesysteem
Aansluitpunt vullleiding of leegzuigleiding van een bovengrondse opslagtank:	Vulpuntmorsbak
Inhoud (m3):	1.15
Gemaakt door:	J

Checklistvragen en antwoorden

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks**

Welke vloeibare gevaarlijke stof wordt opgeslagen:

ARTIKEL *artikel 4.927 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger

Inhoud (m3)

ARTIKEL *artikel 4.972 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD 1,15


OPMERKING zie foto. Tank moet in september 2026 gekeurd worden. J
J op 24 maart 2026 06:54

DOCUMENTEN



20260323_094053.jpg

J op 23 maart 2026 13:34)

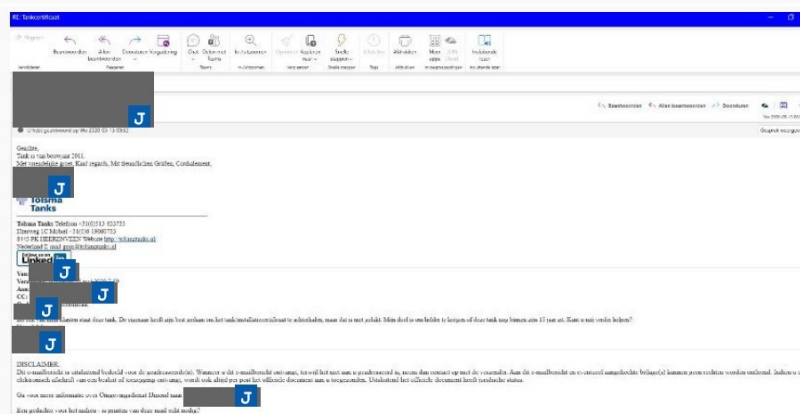

mail mbt bovengrondse tank.jpg

J op 24 maart 2026 06:57)

Plaatsing en aansluiting tank:

ARTIKEL *artikel 4.927 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Opslagtank en leidingen volledig bovengronds


OPMERKING zie foto J op 23 maart 2026
 13:34

DOCUMENTEN



20260323_094029.jpg

 op 23 maart 2026 13:34)



20260323_094131.jpg

 op 23 maart 2026 13:34)

Type tank:

ANTWOORD

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotstelsysteem

OPMERKING

zie foto. Bouwjaar is 2011. Zie screenshot


J op 24 maart 2026 06:58

DOCUMENTEN



20260323_094035.jpg

J op 23 maart 2026 13:35)

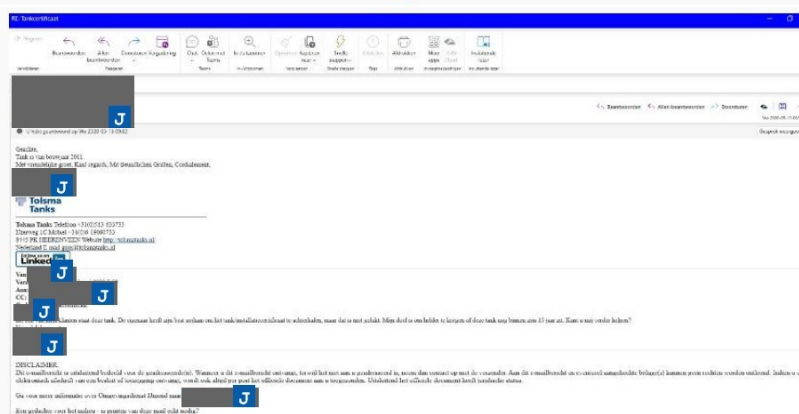

mail mbt bovengrondse tank.jpg


J op 24 maart 2026 06:58)

Bevindt het aansluitpunt van een vulleiding of leegzuigleiding van een bovengrondse opslagtank zich boven:

ANTWOORD Vulpuntmorsbak

OPMERKING zie foto J op 23 maart 2026 13:35

DOCUMENTEN

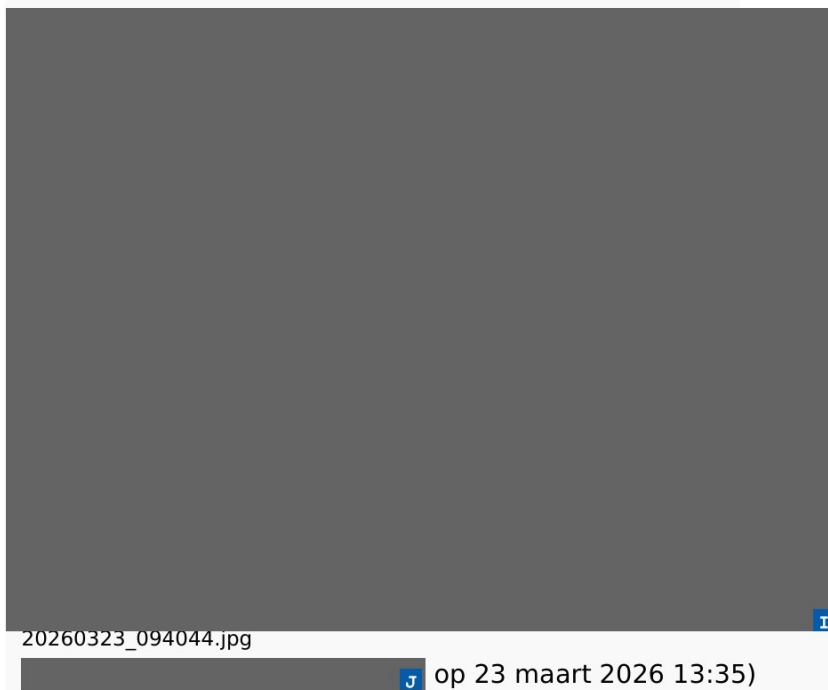

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks - aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen (4.928)**

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.926, wordt voldaan aan de regels over:

- a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1; en
- b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

ARTIKEL *artikel 4.928 Besluit activiteiten leefomgeving*

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks - bodem: bodembeschermende voorziening en lekdetectie (4.930)**

Wordt een lekdetectiepotsysteem ten minste eenmaal per maand gecontroleerd, wordt bij het constateren van een gebrek het systeem binnen vier weken hersteld, en wordt van de verrichte controles ten minste eenmaal per jaar een aantekening gemaakt?

ARTIKEL *artikel 4.930 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

OPMERKING wordt gecontroleerd door het bedrijf dat ook de diesel levert.
J op 23 maart 2026 13:36

Worden de resultaten van beoordelingen en de aantekeningen van controles ten minste drie jaar bewaard?

ARTIKEL *artikel 4.930 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks - bodem: aansluitpunt vulleiding of leegzuigleiding (4.931)**

Bevindt het aansluitpunt van een vulleiding of leegzuigleiding van een bovengrondse opslagtank zich boven of in een vulpuntmorsbak die een inhoud heeft van ten minste 5 l als die op de opslagtank is geplaatst of ten minste 65 l in andere gevallen?

ARTIKEL *artikel 4.931 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

OPMERKING zie foto. J op 23 maart 2026 13:36

DOCUMENTEN



20260323_094044.jpg

J op 23 maart 2026 13:36)



20260323_094108.jpg

J op 23 maart 2026 13:39)

Is het deel van het vuilwaterriool dat op een vloeistofdichte bodemvoorziening is aangesloten vloeistofdicht vanaf de aansluiting tot aan de slibvangput en olieafscheider?

ANTWOORD Nvt

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks - bodem: overvullen voorkomen (4.932)**

Geef aan welke maatregelen zijn genomen om overvullen te voorkomen. Indien geen van de maatregelen of voorzieningen is genomen dan is er sprake van een overtreding.

ARTIKEL artikel 4.932 Besluit activiteiten leefomgeving

ANTWOORD Bij het vullen van een opslagtank vanuit een tankwagen wordt gebruik gemaakt van een aangekoppelde slang met een vaste aansluiting en een automatisch afslagmechanisme dat ervoor zorgt dat het vullen stopt als de opslagtank vol is.

Is met voorzieningen en maatregelen gewaarborgd dat overvullen van een bovengrondse opslagtank niet mogelijk is?

ARTIKEL artikel 4.932 Besluit activiteiten leefomgeving

ANTWOORD Ja

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks - bodem: leegstromen opslagtank voorkomen (4.933)**

Wordt voorkomen dat een bovengrondse opslagtank kan leegstromen bij een breuk in een leiding of het falen van de installatie?

ARTIKEL artikel 4.933 Besluit activiteiten leefomgeving

ANTWOORD Ja

► **4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekels in bovengrondse opslagtanks - water: lozingsroute (4.940)**

Wordt het te lozen afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening die zich onder het aansluitpunt van een bovengrondse opslagtank bevindt geloosd in een vuilwaterriool?

(Alleen van toepassing op gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger of oliën of vetten die geen vloeibare gevaarlijke afvalstoffen van ADR-klasse 3 zijn)

ARTIKEL artikel 4.940 Besluit activiteiten leefomgeving

ANTWOORD Nvt

↳ 4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen 18-03-2026

Type stookinstallatie: ketel
 Type brandstof: aardgas
 Nominaal thermisch ingangsvermogen (MW): 244.8
 Gemaakt door: 

Checklistvragen en antwoorden

► 4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen

Wat is het type stookinstallatie?

ANTWOORD ketel

Wat is het type brandstof?

ARTIKEL *artikel 4.1292 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD aardgas

Wat is het nominaal thermisch ingangsvermogen (MW) van de ketel?

ANTWOORD 244,8

OPMERKING Dit zijn 4 ketels van elk 61,2 KW - cascade geschakeld.
 Zie foto.  op 23 maart 2026 13:39

DOCUMENTEN



20260323_093347.jpg

 op 23 maart 2026 13:39

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - lucht: emissiegrenswaarde stookinstallatie 500 uur voor totaal stof (4.1301)**

Voor de emissie in de lucht van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 1 MW die niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is en die wordt gestookt op een vaste brandstof, is de emissiegrenswaarde voor totaal stof 100 mg/Nm³. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1301 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

VORIGE Ja (23 maart 2026 13:39)

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht (4.1311)**

Er wordt periodiek of continu gemeten of aan de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden, zwaveldioxide, onverbrande koolwaterstoffen en totaal stof wordt voldaan. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

OPMERKING minder dan 0,4 MW. niet van toepassing

Spienburg op 23 maart 2026 13:40

De emissieconcentratie van stikstofoxiden, zwaveldioxide, onverbrande koolwaterstoffen en totaal stof van een stookinstallatie:

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

Wordt continu gemeten als emissiereductietechnieken worden toegepast. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Wordt periodiek gemeten als een logboek wordt bijgehouden waaruit blijkt dat de emissiereductietechnieken continu in bedrijf zijn en de emissiegrenswaarden die van toepassing zijn niet worden overschreden. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

De emissieconcentraties van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld, worden voor een vervangende stookinstallatie als bedoeld in artikel 4.1309 binnen vier weken na de inbedrijfstelling van die vervangende installatie periodiek gemeten. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing:

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

Op het meten van totaal stof als een maatregel als bedoeld in artikel 4.1303, tweede en derde lid, wordt getroffen.

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

Op het meten van zwaveldioxide als aan de betreffende emissiegrenswaarde wordt voldaan door brandstof te stoken met een bekend zwavelgehalte bij een stookinstallatie die niet is uitgerust met apparatuur voor het verminderen van de emissie van zwaveldioxide.

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

Op het meten van stikstofoxiden bij de verbranding van riep-biomassa of pellets gemaakt uit riep-biomassa in een ketel met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 1 MW als er een meetrapport van de leverancier beschikbaar is waaruit blijkt dat met de ketel aan de emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden, bedoeld in artikel 4.1303, wordt voldaan, en in de ketel de riep-biomassa wordt gestookt waarop dat rapport betrekking heeft.

ARTIKEL *artikel 4.1311 Besluit activiteiten leefomgeving*

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - lucht: meetfrequentie niet-continue meting (4.1314)**

Bij een stookinstallatie wordt gemeten:

ARTIKEL *artikel 4.1314 Besluit activiteiten leefomgeving*

Binnen vier weken nadat een emissiegrenswaarde van toepassing is geworden. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1314 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Voorafgaand aan het van toepassing worden van een emissiegrenswaarde. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1314 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Bij een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW wordt vervolgens elk jaar periodiek gemeten. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1314 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Het tweede tot en met vierde lid is niet van toepassing op een stookinstallatie op een offshore oliewinningsplatform of gaswinningsplatform. Bij een gasturbine, gasmotor of dieselmotor op een offshore oliewinningsplatform of gaswinningsplatform wordt vervolgens elke vier jaar periodiek gemeten.

ARTIKEL *artikel 4.1314 Besluit activiteiten leefomgeving*

4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - keuring (4.1326)

De afvoer van verbrandingsgassen gekeurd. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

VORIGE Nee (23 maart 2026 13:43)

OPMERKING van alle 4 de ketels en de gasleiding is de keuring verlopen. Tijdens de controle op 23 maart 2026 vertelde J Hulsebosch dat op 24 maart 2026 de keuring gaat plaatsvinden. Afgesproken dat wij binnen 2 maanden of zoveel eerder als mogelijk de sciosrapporten/certificaten ontvangen. J

J op 23 maart 2026 13:43

Keuring uitgevoerd op 24-03-2026 J op 15 april 2026 08:02

DOCUMENTEN Document:

VIG brandstofleiding AAU-AAA-80 dd 15-5-2020.pdf

J op 23 maart 2026 13:43)

The screenshot shows the 'Stookinstallaties' section of the sciosportaal. It includes search filters for 'Almeldingen stookverstoelen en brandstofleidingen zoeken'. The filters are: Firmenaam (with a dropdown arrow), Identificatiecode (with a dropdown arrow), Postcode (with a dropdown arrow), Huisnummer (with a dropdown arrow), Plaats (Vogelenzang), Type melding (Brandstofleidingen), Scope (Scope 7a, Scope 7b, Scope 7c), and Status (Actief). Below the filters is a 'Zoeken' button. Under 'Afmeldingen', there is a table with columns: Identificatiecode, Scope, Postcode, Adres, ETR, Laatste PI, Volgende PI, Actie, and Opmerkingen. The table contains one record: AAU-AAA-80, 7A, 2114 BD, J, 15-05-2020, -, 15-05-2024, and Nieuw. Below the table are buttons for 'Gebruiksgereguleerde installaties', 'Gebruiksgereguleerde installaties (NLSB)', and 'Gebruiksgereguleerde installaties (NLSB)'. At the bottom, it says 'Toon totaal of 1 records to show (1 to 1)' and has navigation buttons: Eerste, Vorige, Volgende, and Laatste.

Screenshot sciosportaal gasleiding.jpg

J op 23 maart 2026 13:43)

Document:

AAU-AAA-80 dd 24-03-2026 Scope 7a - Gastoevoer.pdf

J op 15 april 2026 08:03)

Met het oog op het beperken van emissies in de lucht, het veilig functioneren van de stookinstallatie en het zuinig gebruik van energie wordt:

ARTIKEL *artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving*

De afstelling van de verbranding gekeurd, de afvoer van verbrandingsgassen gekeurd en de afvoer van verbrandingslucht gekeurd. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

VORIGE Nee (23 maart 2026 13:41)

OPMERKING van alle 4 de ketels is de keuring verlopen. Tijdens de controle op 23 maart 2026 vertelde J Hulsebosch dat op 24 maart 2026 de keuring gaat plaatsvinden. Afgesproken dat wij binnen 2 maanden of zoveel eerder als mogelijk de sciosrapporten/certificaten ontvangen. J

J op 23 maart 2026 13:42

De keuring is op 24 maart 2026 uitgevoerd. Op 30 maart 2026 hebben we via de email de inspectierapporten ontvangen. Hier zaten geen certificaten bij. Deze heb ik op 15 april 2026 gedownload vanuit het sciosportaal. Hiermee is de overtreding opgelost. De ketel CGX-AAA-28 is buiten gebruik gesteld. 

 op 15 april 2026 08:01

DOCUMENTEN

Almeldingen stooktoestellen en brandstofleidingen zoeken

Firma naam  Identificatiecode

Postcode Huisnummer Plaats Vogelenzang

Type Almelding Toestel Scope ☐ Scope 1 ☐ Scope 2 ☐ Scope 3 ☐ Scope 4 ☐ Scope 5 ☐ Scope 5a ☐ Scope 6

Ketelfabrikant Model

Bouwjaar Voorzitter/besluit fabrikant

Status Actief

☐ Almeldingen

Tonen 10 Records

Identificatiecode	Scope	Postcode	Adres	EBI	Laatste PI	Volgende PI	Emissiemeting Scope 6	Actie	Opmerkingen
☐ CGX-AAA-24	1	2114 BB	 Vogelenzang	15-05-2020	-	15-05-2024	-		Nieuw
☐ CGX-AAA-27	1	2114 BB	 Vogelenzang	15-05-2020	-	15-05-2024	-		Nieuw
☐ CGX-AAA-28	1	2114 BB	 Vogelenzang	15-05-2020	-	15-05-2024	-		Nieuw
☐ CGX-AAA-31	1	2114 BB	 Vogelenzang	15-05-2020	-	15-05-2024	-		Nieuw

Screenshot sciosportaal alle aanwezig installaties.jpg

 op 23 maart 2026 13:42)

Document:

VIB Stookinstallatie 15-05-2020 CGX-AAA-27.pdf

 op 23 maart 2026 13:42)

Document:

VIB Stookinstallatie 15-05-2020 CGX-AAA-28.pdf

 op 23 maart 2026 13:42)

Document:

VIB Stookinstallatie 15-05-2020 CGX-AAA-31.pdf

 op 23 maart 2026 13:42)

Document:

VIB Stookinstallatie 15-05-2020.pdf

 op 23 maart 2026 13:42)

SCIOS Portaal - Overzicht - Detail 

Toestel Detail Locatie

# Identificatiecode	CGX-AAA-27	# Status	Actief
# Scope Nummer	1	# Scope Omschrijving	Scope 1 Almondorische toestellen
# Fabrikant	Nafu H.V.	# Model	EcoLine H805
		# Bouwjaar	2002
		# Belastings (DWT)	61.2
# Condensaat	Nee		
# Censcode	Nee		
# Aantal	0	# Zelfde Type toestellen	Nee
# Constructie	Centrale verwarming		
# Toelichting	-		
# Datum inspectie	15-05-2020		
# Volgende PI	15-05-2024		
# Volgende PI	15-05-2024		
# Volgende Emissemeting	-		
# Installatie	Actief	Opslaan	
# Er zijn opmerkingen over het voldoen aan normen en schillen van de stookinstallatie	Nee		
# Brandstofleiding	Er is een (bijliggend getuigenis) gekoppelde brandstofleiding aanwezig		

Screenshot sciosportaal CGX-AAA-27.jpg

 op 23 maart 2026 13:43)

SCIOS Portaal • Overzichten • Detail

Help en support

Toestel Detail Localite

# Identificatiecode	CGX-AAA-28	# Status	Actief
# Scope Nummer	1	# Scope Omschrijving	Scope 1 Atmosferische toestellen
# Fabrikant	Neff B.V.	# Model	E combine HR65
		# Bouwjaar	2002
		# Belasting (DWT)	61,2
# Condenserend	Nee		
# Cascade	Nee		
# Aantal	0	# Zelfde Type toestellen	Nee
# Gebruiksdoel	Centrale verwarming		
# Toelichting	-		
# Datum ingebruikname	15-05-2020		
# Volgende PO	15-05-2021		
# Volgende PI	15-05-2024		
# Volgende Emisiesanering	-		
# Installatie	Actief	Opstarten	
# Er zijn opmerkingen over het voldoen aan normen en richtlijnen van de stookopstellingsruimte	Nee		
# Brandstofleiding	Er is een (tijdig geïnspecteerde) gekoppelde brandstofleiding aanwezig		

Screenshot sciosportaal CGX-AAA-28.jpg

op 23 maart 2026 13:43)

SCIOS Portaal • Overzichten • Detail

Help en support

Toestel Detail Localite

# Identificatiecode	CGX-AAA-31	# Status	Actief
# Scope Nummer	1	# Scope Omschrijving	Scope 1 Atmosferische toestellen
# Fabrikant	Neff B.V.	# Model	E combine HR65
		# Bouwjaar	2002
		# Belasting (DWT)	61,2
# Condenserend	Nee		
# Cascade	Nee		
# Aantal	0	# Zelfde Type toestellen	Nee
# Gebruiksdoel	Centrale verwarming		
# Toelichting	-		
# Datum ingebruikname	15-05-2020		
# Volgende PO	15-05-2021		
# Volgende PI	15-05-2024		
# Volgende Emisiesanering	-		
# Installatie	Actief	Opstarten	
# Er zijn opmerkingen over het voldoen aan normen en richtlijnen van de stookopstellingsruimte	Nee		
# Brandstofleiding	Er is een (tijdig geïnspecteerde) gekoppelde brandstofleiding aanwezig		

Screenshot sciosportaal CGX-AAA-31.jpg

op 23 maart 2026 13:43)

SCIOS Portaal • Overzichten • Detail

Help en support

Toestel Detail Localite

# Identificatiecode	CGX-AAA-24	# Status	Actief
# Scope Nummer	1	# Scope Omschrijving	Scope 1 Atmosferische toestellen
# Fabrikant	Neff B.V.	# Model	E combine HR65
		# Bouwjaar	2002
		# Belasting (DWT)	61,2
# Condenserend	Nee		
# Cascade	Nee		
# Aantal	0	# Zelfde Type toestellen	Nee
# Gebruiksdoel	Centrale verwarming		
# Toelichting	-		
# Datum ingebruikname	15-05-2020		
# Volgende PO	15-05-2021		
# Volgende PI	15-05-2024		
# Volgende Emisiesanering	-		
# Installatie	Actief	Opstarten	
# Er zijn opmerkingen over het voldoen aan normen en richtlijnen van de stookopstellingsruimte	Nee		
# Brandstofleiding	Er is een (tijdig geïnspecteerde) gekoppelde brandstofleiding aanwezig		

Inspectie historie

Toon 10 Records

Zoek:

Screenshot sciosportaal CGX-AAA-24.jpg

op 23 maart 2026 13:43)

Document:

AAU-AAA-80 dd 24-03-2026 Scope 7a - Gastvoer.pdf

op 15 april 2026 07:49)

Document:

CGX-AAA-24 dd 24-03-2026 Scope 1.pdf

op 15 april 2026 07:51)

Document:

CGX-AAA-27 dd 24-03-2026 Scope 1.pdf

op 15 april 2026 07:51)

Document:

CGX-AAA-31 dd 24-3-2026 Scope 1.pdf

J op 15 april 2026 08:01)

Het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

VORIGE Nee (23 maart 2026 13:42)

OPMERKING De keuring is op 24 maart 2026 uitgevoerd. Op 30 maart 2026 hebben we via de email de inspectierapporten ontvangen. Hier zaten geen certificaten bij. Deze heb ik op 15 april 2026 gedownload vanuit het sciosportaal. Hiermee is de overtreding opgelost. De ketel CGX-AAA-28 is buiten gebruik gesteld. J
J op 15 april 2026 08:01

DOCUMENTEN Document:

AAU-AAA-80 dd 24-03-2026 Scope 7a - Gastoevoer.pdf

J op 15 april 2026 08:02)

Een stookinstallatie wordt gekeurd binnen zes weken nadat deze in bedrijf is genomen. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Een gasgestookte stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1326 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

VORIGE Nee (23 maart 2026 13:44)

OPMERKING Keuring uitgevoerd op 24-03-2026 J op
15 april 2026 08:02

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - lucht en energie: bewaren registratie (4.1330)**

De volgende gegevens worden ten minste zes jaar bij de stookinstallatie bewaard:

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

De registratie van het aantal draaiuren, bedoeld in artikel 4.1299, derde lid. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

De resultaten van de laatst verrichte metingen en andere gegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Een overzicht van de soort en de hoeveelheid in de installatie gebruikte brandstoffen. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Een overzicht van eventuele storingen of uitvallen van aanvullende emissiebeperkende apparatuur. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Een overzicht van de gevallen van niet-voldoen aan de emissiegrenswaarden en de getroffen maatregelen. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Het verslag van de keuring, bedoeld in artikel 4.1327. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

VORIGE Nee (23 maart 2026 13:44)

OPMERKING Zie verslag in Join. J op 15 april 2026 08:03

Een bewijs van uitvoering van het onderhoud met daarop de datum van het onderhoud, bedoeld in artikel 4.1328. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1330 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Ja

VORIGE Nee (23 maart 2026 13:44)

OPMERKING Zie bijlagen J op 15 april 2026 08:03

DOCUMENTEN Document:
AAU-AAA-80 dd 24-03-2026 Scope 7a - Gastoevoer.pdf
J op 15 april 2026 08:03)

Document:
CGX-AAA-24 dd 24-03-2026 Scope 1.pdf
J op 15 april 2026 08:03)

Document:
CGX-AAA-27 dd 24-03-2026 Scope 1.pdf
J op 15 april 2026 08:04)

Document:
CGX-AAA-31 dd 24-3-2026 Scope 1.pdf
J op 15 april 2026 08:04)

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - overgangsrecht: emissiegrenswaarden stookinstallatie 500 uur voor totaal stof (4.1331)**

Voor de emissie in de lucht van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 1 MW die niet meer dan 500 uur per jaar in bedrijf is en die wordt gestookt op een vaste brandstof, is de emissiegrenswaarde voor totaal stof 200 mg/Nm³, als de stookinstallatie voor 20 december 2018 in bedrijf is genomen. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1331 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - overgangsrecht: emissiegrenswaarden ketel (4.1332)**

Voor de emissie in de lucht van een ketel met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 5 MW die wordt gestookt op vergistingsgas is vanaf 1 januari 2025 de emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide 170 mg/Nm³, als de ketel voor 20 december 2018 in bedrijf is genomen. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1332 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

De emissiegrenswaarden in [tabel 4.1332](#) zijn van toepassing op ketels als bedoeld in het derde en vierde lid vanaf 1 januari 2027 en op overige ketels gestookt op rie-biomassa of pellets gemaakt uit rie-biomassa vanaf 0,5 MW die voor de inwerkingtreding van dit besluit in bedrijf zijn genomen.

ARTIKEL *artikel 4.1332 Besluit activiteiten leefomgeving*

► **4.126 Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen - overgangsrecht: meetfrequentie niet-continue meting (4.1337)**

Een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 MW, anders dan een gasturbine, gasmotor of dieselmotor, hoeft tot 1 januari 2025 niet periodiek te worden gemeten, als de stookinstallatie voor 20 december 2018 in bedrijf is genomen. (Voldoet?)

ARTIKEL *artikel 4.1337 Besluit activiteiten leefomgeving*

ANTWOORD Nvt

Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een stookinstallatie die voor 20 december 2018 in bedrijf is genomen en die ligt op een offshore oliewinningsplatform of gaswinningsplatform.

ARTIKEL *artikel 4.1337 Besluit activiteiten leefomgeving*

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

C Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld

I Art. 5.1 lid 2 sub d

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen