


**10250013 Verlengen periode  
lozen grondwater De  
Clercqstraat  Haarlem/De  
Clercqstraat  Haarlem**

---

2 april 2026

De Clercqstraat   
2013 PP  
Haarlem

# Inhoudspagina

---

Inhoudspagina	2
10250013 Verlengen periode lozen grondwater De Clercqstraat Haarlem	3
Samenvatting	3
Ongedaangemaakte overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
22.3.8.1 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering	5
- Lozen van grondwater bij ontwatering (22.140)	5

# 10250013 Verlengen periode lozen grondwater De Clercqstraat Haarlem/De Clercqstraat Haarlem

Naam: De Clercqstraat  
Dossiernummer: 35680  
checklist status: Completed  
Gemaakt door:  
behandelaar:  
Locatie:  
Adres: De Clercqstraat  
postcode: 2013 PP  
plaats: Haarlem  
Datum checklist: 27 februari 2026

## Samenvatting

Vragen: 7  
Openstaande overtredingen: 0  
Ongedaangemaakte  
overtredingen: 2  
Openstaande taken: 0  
Afgehandelde taken: 0  
Opmerkingen: 1

## Ongedaangemaakte overtredingen

---

- ▶ **Het geloosde grondwater in een schoonwaterriool voldoet niet aan de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen van 50 mg/l en voor ijzer van 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.**

**VOORSCHRIFT** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

Geregistreerd op 13 maart 2026 13:43 door [REDACTED]

- ▶ **Het geloosde grondwater in een vuilwaterriool voldoet niet aan de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen van 300 mg/l.**

**VOORSCHRIFT** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

Geregistreerd op 13 maart 2026 13:43 door [REDACTED]

## Checklistvragen en antwoorden

### 22.3.8.1 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering

Detailactiviteit: Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van:

**ANTWOORD** c. ontwatering.

Lozingsroute

**ANTWOORD** In een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater

### 22.3.8.1 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering - Lozen van grondwater bij ontwatering (22.140)

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater bij ontwatering, dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering en dat geen drainagewater als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving is, worden geloosd op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater. (Voldoet?)

**ARTIKEL** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

**ANTWOORD** Ja

Voor het lozen van dat grondwater in een schoonwaterriool is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster. (Voldoet?)

**ARTIKEL** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

**ANTWOORD** Ja

**VORIGE** Nee (27 februari 2026 11:40)

OPMERKING

In de voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater lag een heleboel zand. Tijdens de werkzaamheden was er een damwand lek geraakt.

Hierdoor moesten zijn veel water weg pompen.

Schrijf Groep B.V. gaf aan dat deze put al eerder niet goed doorliep en dat ook bij werkzaamheden van hun deze put overstromde. De bouwtoezichthouder van Haarlem, heeft toen ter plaatse een andere put aangewezen om de overstroming te beperken.

Op 23 februari 2026 controleer ik, en , beide medewerkers van de Omgevingsdienst IJmond de bovenstaande locatie. Tijdens onze controle worden we aangesproken door . Zij gaven aan dat er een hoop fout ging en lieten ons foto's zien van de werkzaamheden en de lozing. Wij kijken door een raam naar binnen naar de werkzaamheden. Ook trekken wij de putten aan de voorzijde van het pand open. Wij zien namelijk een bruinachtige spoor van water met zand/slib naar deze twee putten toe trekken. Terwijl wij de put opentrekken constateren wij dat deze vol met zand zit. Hetzelfde bruinachtige spoor zagen wij ook terug in de woning waar werkzaamheden hebben plaats gevonden. Op het moment vinden er geen werkzaamheden plaats.

Op kantoor zien wij terug in onze digitale systemen dat er voor de locatie maatwerk is opgesteld naar aanleiding van de gemelde lozing. Hiernaast hebben we zowel met de gemeente Haarlem als met Schijfgroep contact opgenomen om te achterhalen wat er heeft plaats gevonden. Uit deze informatie halen wij dat er een overstroming heeft plaats gevonden, zie . Er is toen door de gemeente besloten vanwege de overstroming omdat de kolk was dichtgeslibd op een andere put te lozen. Op basis van deze e-mail en ons eigen constateringen zien wij dat het maatwerkvoorschrift overtreden is. Er zal een brief worden opgesteld voor de overtreding.

13 maart 2028 op locatie geweest. Er was een afspraak om 09:00 ingepland met om de situatie ter plaatse te beoordelen. Doel was om te controleren met elkaar hoe erg de putten verstopt zaten met zand. De hoeveelheid zand die uit de putten kwam, bleek mee te vallen, zie foto's. Afvoer stroomt ook door, dus geen sprake van verstopping. Een actie vanuit Schijf Groep om de putten schoon te zuigen is daarom onnodig. Een OK brief zal worden opgesteld. De zaak kan worden afgesloten.

op 02 april 2026 14:24

DOCUMENTEN



20260223\_122442.jpg

op 27 februari 2026 11:48)



20260223\_122459.jpg

op 27 februari 2026 11:49)



20260223\_123215.jpg

op 27 februari 2026 11:49)



20260223\_123303.jpg

op 27 februari 2026 11:49)



20260223\_123306.jpg

op 27 februari 2026 11:49)




20260223\_123328.jpg

op 27 februari 2026 11:49)



20260223\_123515.jpg

[Redacted] op 27 februari 2026 11:49)

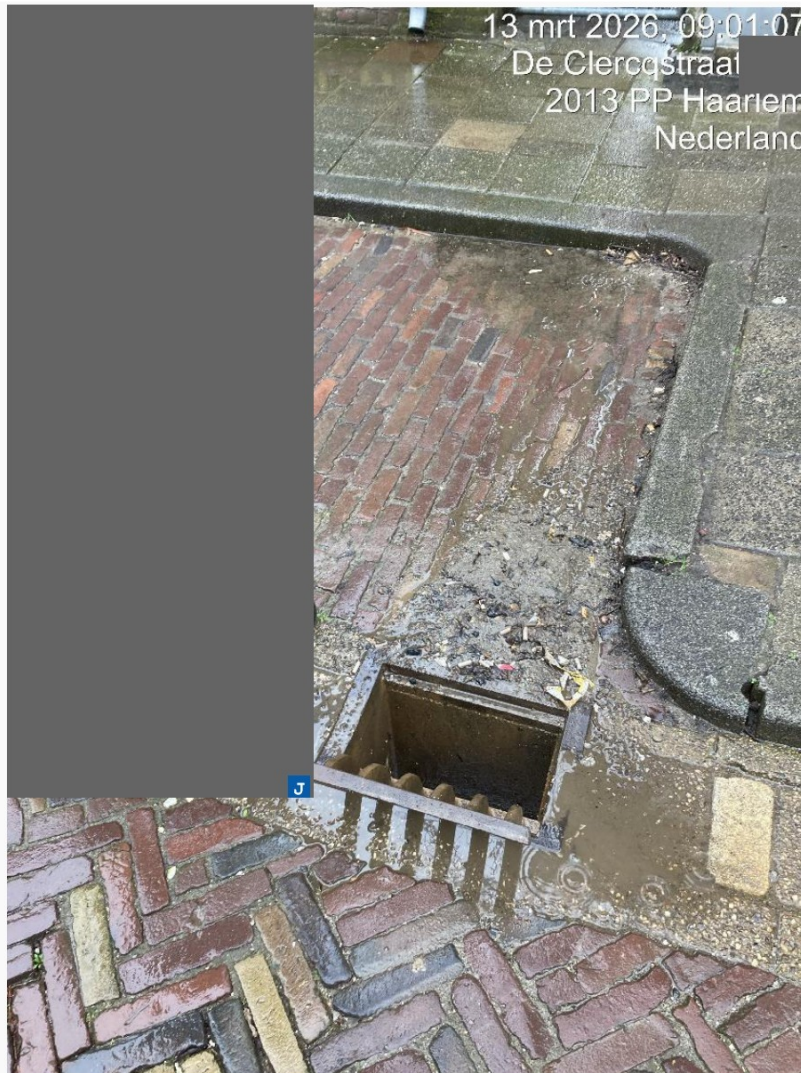

TC\_05238.jpeg

op 13 maart 2026 13:32)



TC\_05239.jpeg

op 13 maart 2026 13:32)



TC\_05240.jpeg

op 13 maart 2026 13:32)



TC\_05241.jpeg

op 13 maart 2026 13:32)

Voor het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 300 mg/l. (Voldoet?)

**ARTIKEL** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

**ANTWOORD** Ja

**VORIGE** Nee (27 februari 2026 11:49)

Het lozen van dat grondwater in een vuilwaterriool duurt niet langer dan 8 weken en de geloosde hoeveelheid is ten hoogste 5 m<sup>3</sup> /u. (Voldoet?)

**ARTIKEL** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

**ANTWOORD** Nvt

Het tweede tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering bij wonen. (Voldoet?)

**ARTIKEL** *artikel 22.140 H22 Tijdelijk Omgevingsplan*

**ANTWOORD** Nvt

Dit rapport is gegenereerd vanuit



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **I** Art. 5.1 lid 2 sub d

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen